

Quadro de Cargas (QD1)												
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)
Q02 Q03	Quarto e Distribuição 02	2F-N	B1	360 / 220 V	26	100	1350	3607	R-S	2700	1266	1.00 / 1.00 / 7.1
	Quarto e Distribuição 03	F-N	B1	220 V	7	3	33	3364	R	7650	915	1.00 / 1.00 / 9.9
	Impermeável	F-N	B1	220 V	7	3	33	3364	R	7650	915	1.00 / 1.00 / 9.9
	a				1	1	33	26	S	215	26	1.00 / 0.60 / 0.4
	b				1	1	33	26	S	215	26	0.80 / 0.4 / 2.5
1					1	1	33	26	S	215	26	0.85 / 0.2 / 2.5
2					1	1	33	26	S	215	26	0.85 / 0.5 / 2.5
3					1	1	33	26	S	215	26	0.85 / 0.7 / 2.5
4					1	1	33	26	S	215	26	0.85 / 0.9 / 2.5
5					1	1	33	26	S	215	26	0.85 / 1.00 / 2.5
6					1	1	33	26	T	1450	156	1.00 / 0.65 / 1.2
7					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
8					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
9					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
10					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
11					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
12					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
13					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
14					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
15					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
16					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
17					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
18					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
19					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
20					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
21					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
22					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
23					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
24					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
25					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
26					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
27					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
28					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
29					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
30					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
31					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
32					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
33					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
34					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
35					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
36					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
37					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
38					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
39					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
40					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
41					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
42					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
43					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
44					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
45					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
46					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
47					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
48					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
49					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
50					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
51					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
52					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
53					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
54					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
55					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
56					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
57					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
58					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
59					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
60					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
61					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
62					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
63					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
64					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
65					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
66					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
67					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
68					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
69					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
70					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
71					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
72					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
73					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
74					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
75					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
76					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
77					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
78					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
79					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
80					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
81					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
82					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
83					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
84					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
85					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
86					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
87					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
88					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
89					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
90					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
91					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
92					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
93					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
94					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
95					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
96					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
97					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
98					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
99					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
100					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
101					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
102					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
103					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
104					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
105					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
106					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
107					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
108					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
109					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
110					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
111					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
112					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
113					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
114					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
115					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
116					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
117					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
118					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
119					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
120					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
121					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
122					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
123					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
124					1	1	33	26	T	1450	156	0.65 / 0.2 / 2.5
125					1	1	33	26				

Quadro de Cargas (QD1)



Circuito	Descrição	Esquema	V (V)	Iluminação (W)	Tomas (W)	Pol. (VA)	Pol. (W)	Fusíveis (A)	Pol. R (W)	Pol. -S (W)	Pol. -T (W)	FCT	FCA	Int	Sho (A)
1	Iluminação	F+N	220 V	11	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
2	1	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
3	2	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
4	3	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
5	4	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
6	5	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
7	6	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
8	7	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
9	8	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
10	9	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
11	10	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
12	11	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
13	12	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
14	13	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
15	14	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
16	15	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
17	16	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
18	17	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
19	18	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
20	19	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
21	20	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
22	21	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
23	22	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
24	23	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
25	24	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
26	25	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
27	26	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
28	27	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
29	28	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
30	29	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
31	30	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
32	31	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
33	32	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
34	33	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
35	34	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
36	35	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
37	36	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
38	37	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
39	38	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
40	39	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
41	40	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
42	41	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
43	42	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
44	43	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
45	44	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
46	45	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
47	46	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
48	47	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
49	48	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
50	49	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
51	50	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
52	51	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
53	52	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
54	53	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
55	54	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
56	55	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
57	56	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
58	57	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
59	58	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
60	59	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
61	60	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
62	61	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
63	62	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
64	63	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
65	64	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
66	65	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
67	66	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
68	67	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
69	68	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
70	69	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
71	70	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
72	71	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
73	72	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
74	73	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
75	74	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
76	75	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
77	76	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
78	77	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
79	78	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
80	79	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
81	80	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
82	81	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
83	82	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
84	83	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
85	84	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
86	85	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
87	86	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
88	87	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
89	88	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
90	89	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
91	90	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
92	91	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
93	92	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
94	93	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5
95	94	F+N+T	220 V	1	26	1350	286	5	286	286	1,00	0,60	2,7	2,5	2,5</

Quadro de Cargas (QD2)


Circuito	Descrição	Esquema	Módulo V	Iluminação (W)	Tempo (s)	Post. total	Post. total	Post. - R	Post. - S	Post. - T	FCT	FCA	IR	IR (m2)
1	Iluminação	F-N	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,1	2,5
2	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
3	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
4	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
5	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
6	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
7	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
8	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
9	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
10	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
11	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
12	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
13	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
14	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
15	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
16	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
17	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
18	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
19	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
20	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
21	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
22	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
23	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
24	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
25	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
26	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
27	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
28	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
29	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
30	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
31	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
32	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
33	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
34	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
35	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
36	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
37	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
38	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
39	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
40	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
41	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
42	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
43	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
44	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
45	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
46	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
47	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
48	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
49	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
50	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
51	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
52	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
53	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
54	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
55	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
56	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
57	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
58	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
59	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
60	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
61	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
62	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
63	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
64	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
65	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
66	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
67	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
68	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
69	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
70	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
71	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
72	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
73	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
74	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
75	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
76	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
77	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
78	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
79	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
80	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
81	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
82	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
83	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
84	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
85	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
86	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
87	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
88	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
89	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
90	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
91	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
92	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
93	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
94	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
95	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
96	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
97	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100	1350	104	104	104	104	1,00	0,65	0,2	2,5
98	Iluminação	F-N+1	220 V	26	100									

Quadro de Cargas (QD3)

CARGA TOTAL INSTALADA: 23.668W

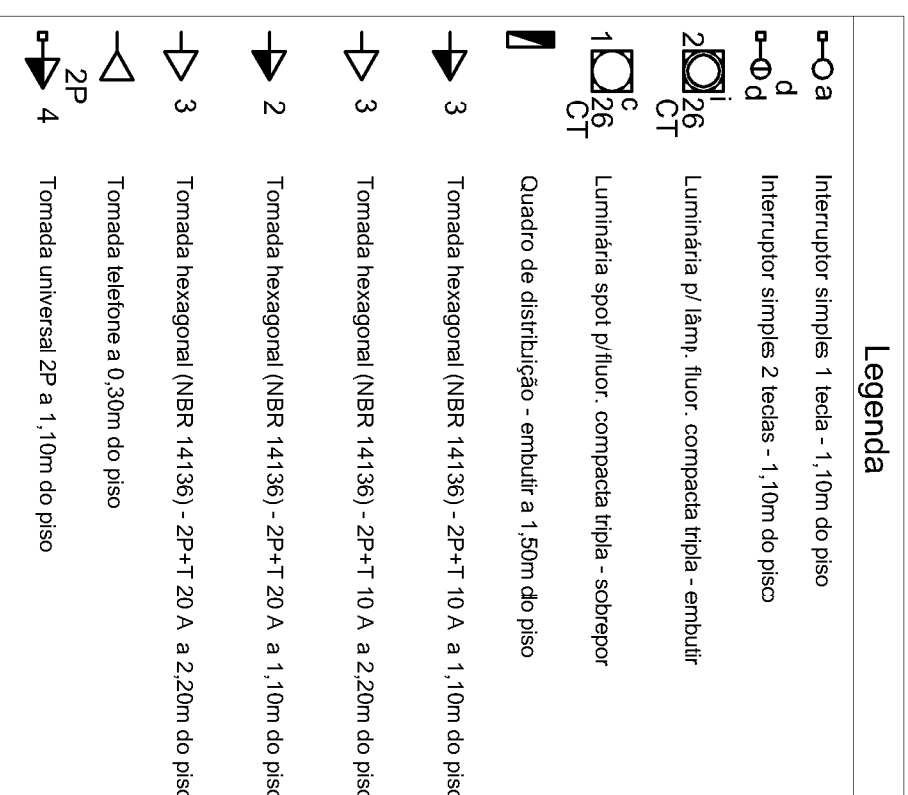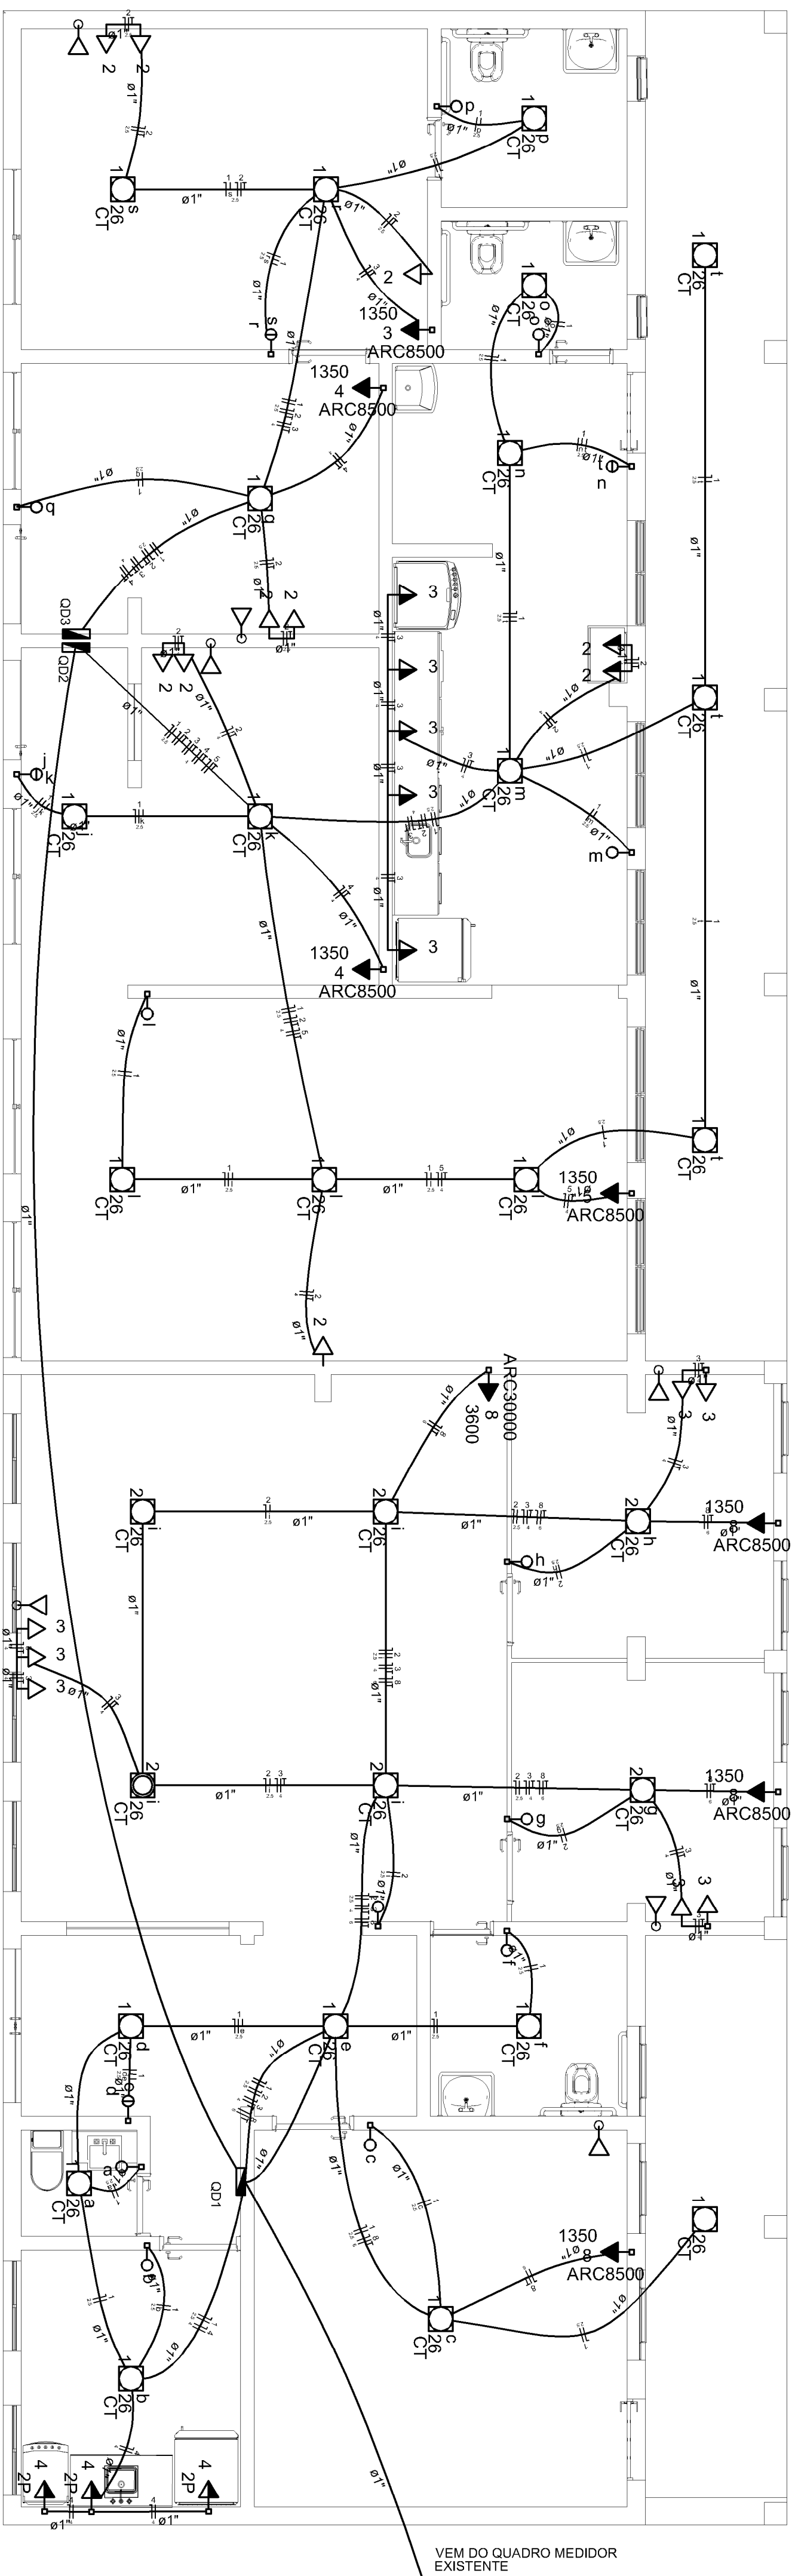

Legenda

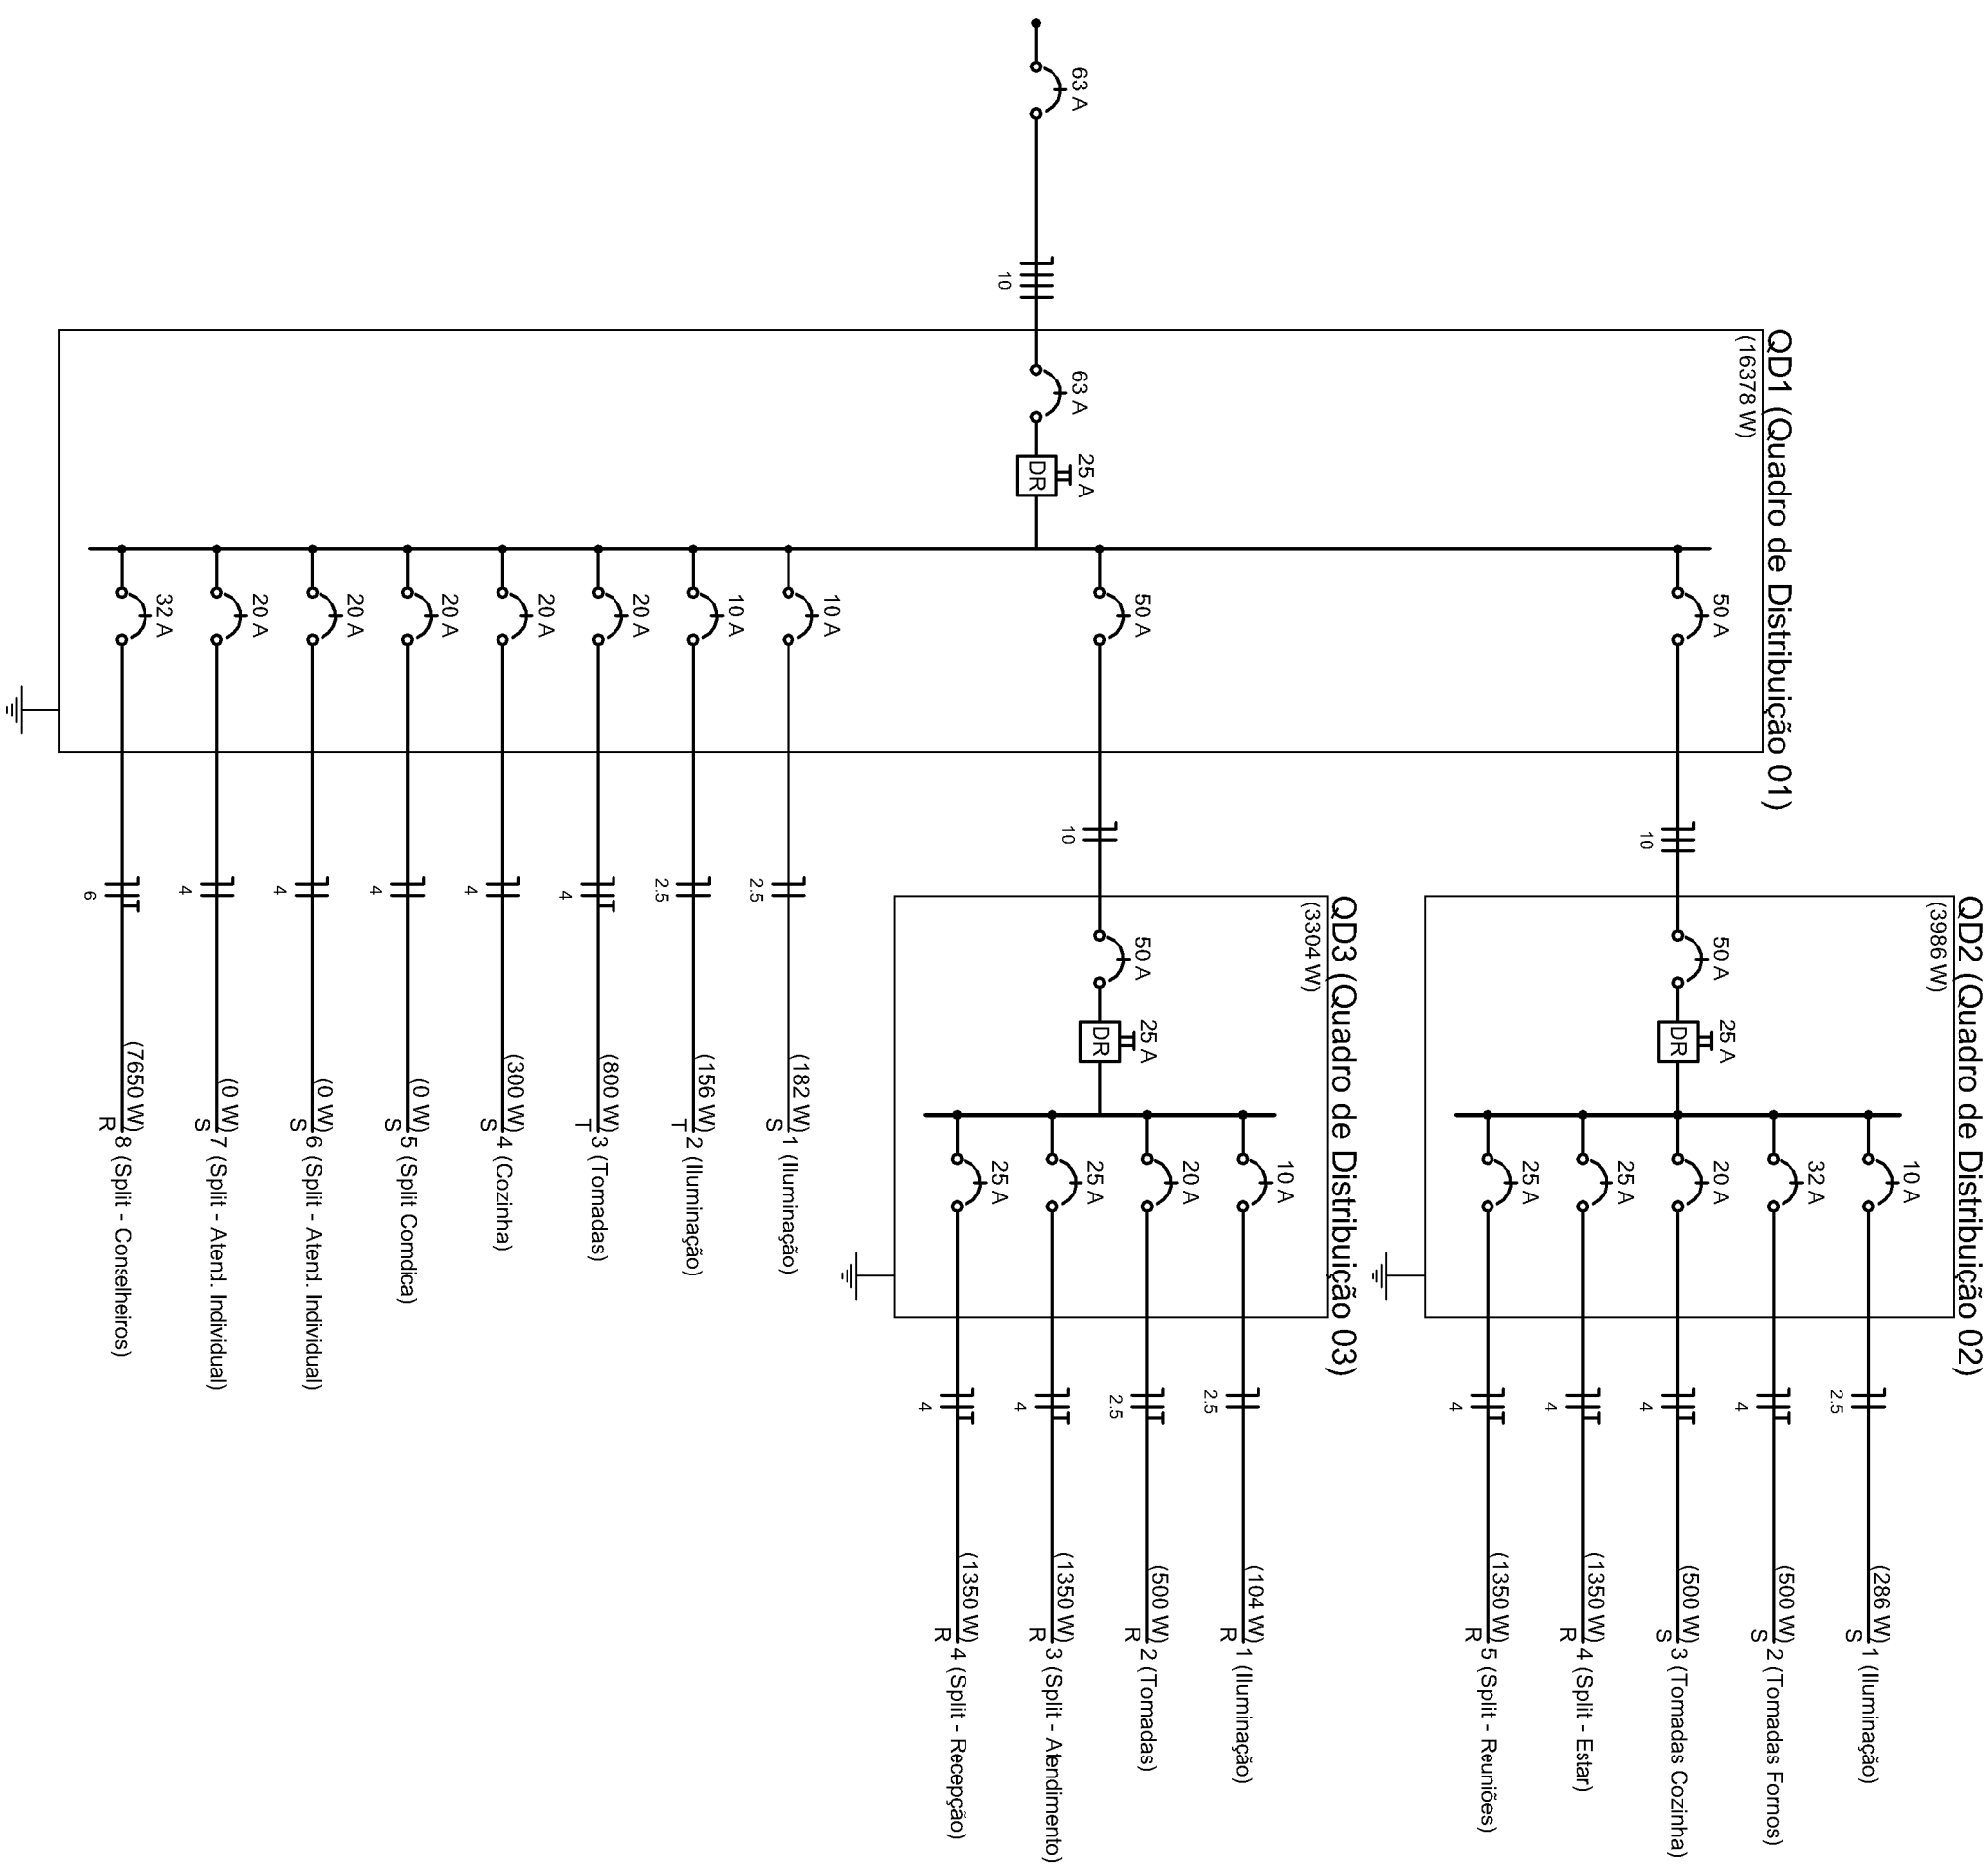

QD2 (Quadro de Distribuição 02)

QD1 (Quadro de Distribuição 01)

QD3 (Quadro de Distribuição 03)