


## Legenda Elétrico

- Ponto de Luz no Teto
- Lâmpada Fluorescente
- Interruptor Simples
- Interruptor Duplo
- Tomada Média h: 1,20 m
- Tomada Baixa h: 0,30 m
- Tomada Baixa Dupla h: 0,30 m
- Espera Para Chuveiro
- Centro de Distribuição
- Caixa de Medição
- Eletroduto no Teto
- Neutro, Fase, Retorno
- Condutor Terra
- Espera para TV
- Tomada Ar Condicionado - h: 200 cm
- Quadro VDI
- Ponto de Internet h: 30 cm

| Quadro de Cargas                         |           |         |            |                          |
|--|-----------|---------|------------|--------------------------|
| Círculo                                  | P. de Luz | Carga W | Proteção A | Condutor mm <sup>2</sup> |
| 1  | 5         | 440     | 10         | 1,5                      |
| 2  | 12        | 1.200   | 15         | 2,5                      |
| Total da Carga a ser Instalada - 1.640 w |           |         |            |                          |

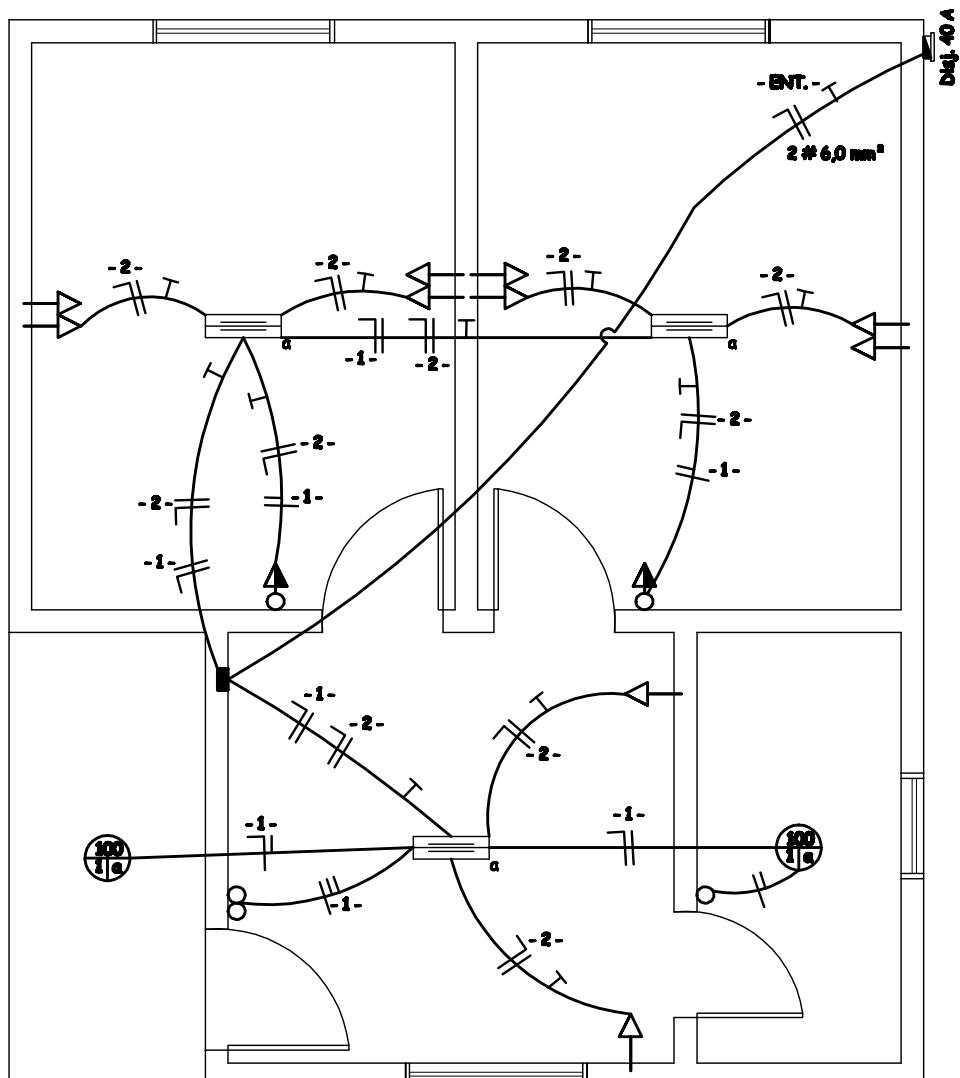

# PROJETO ELÉTRICO - COLONIA LIMEIRA



| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES                       |                     |
|--|---------------------|
| REFORMA POSTOS DE SAÚDE - PROJETO ELÉTRICO - COLÔNIA LIMEIRA |                     |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:   | PREFEITO MUNICIPAL: |
| Douglas dos Santos Haas<br>Engº Civil - Crea RS 166.385      | João Scheeren Haas  |
| MÊS/ANO:<br>NOVEMBRO / 2010                                  | ESCALA:<br>1:50     |
| PRANCHA:   | 03                  |