


## Legenda Elétrico

- Ponto de Luz no Teto
- Lâmpada Fluorescente
- Interruptor Simples
- Interruptor Duplo
- Tomada Média h: 1,20 m
- Tomada Baixa h: 0,30 m
- Tomada Beira Dupla h: 0,90 m
- ◇ Espera para Chuveiro
- Centro de Distribuição
- Caixa de Medição
- Eletroduto no Teto
- Neutro, Fase, Retorno
- Condutor Terra
- Espaço para TV
- Tomada Ar-Condicionado - h: 200 cm
- Quadro VDT
- ▼ Ponto de Internet h: 30 cm

# PROJETO ELÉTRICO - SOBRADO

Quadro de Cargas					
Círcuito	P. de Luz	Carga W	Proteção A	Condutor	
1	13	1.160	10	1,5	
2	15	1.500	15	2,5	

Total de Carga a ser Instalada - 2.660 W

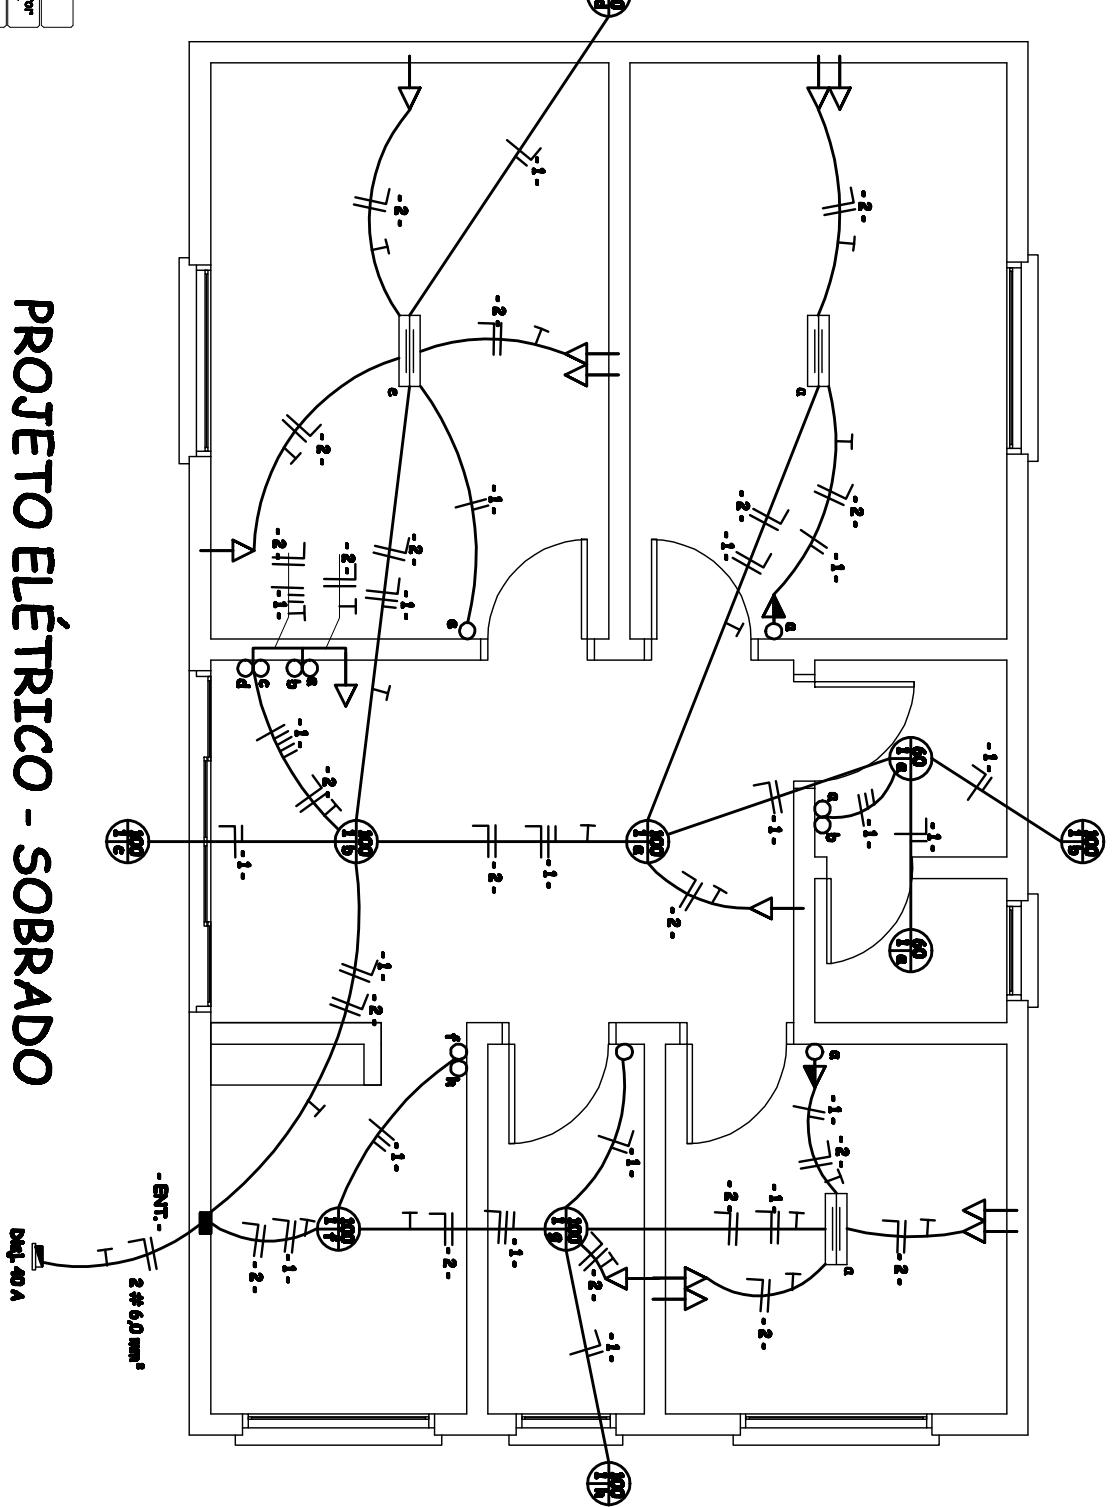

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	
REFORMA POSTOS DE SAÚDE - PROJETO ELÉTRICO - LINHA SOBRADO	
PRANCHAS:	02
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PREFEITO MUNICIPAL:
Douglas dos Santos Haas	João Scheeren Haas
Engº. Civil - Crea RS 166.385	MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2010
ESCALA: 1:50	