

2020/008.660	Porto Mauá	Poço artesiano	Itajubá 03	Latitude: -27.5428Longitude: -54.6571
--------------	------------	----------------	------------	---------------------------------------



2020/010.460	Porto Mauá	Poço artesiano	Sete de Setembro	Latitude: -27.6059Longitude: -54.6261
--------------	------------	----------------	------------------	---------------------------------------



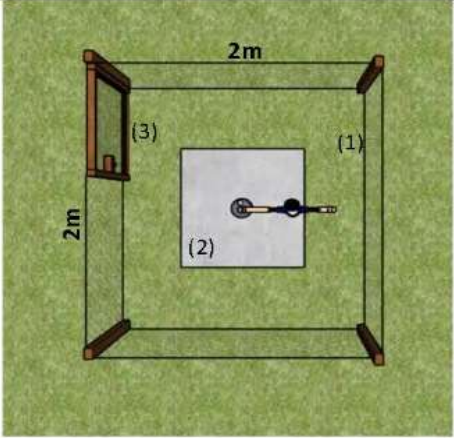
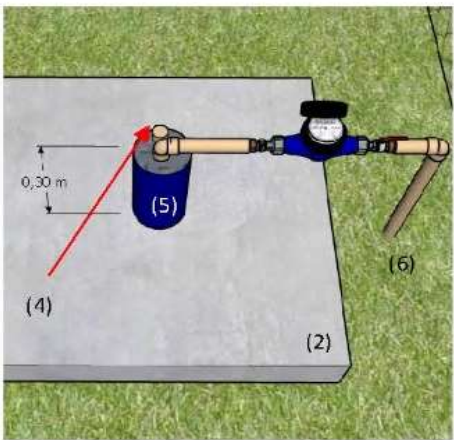
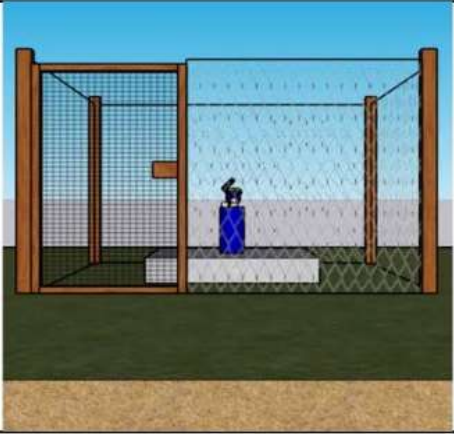
2023/012.298	Porto Mauá	Poço artesiano	Linha Batuta / Maxbem	Latitude: -27.5951Longitude: -54.6522
--------------	------------	----------------	--------------------------	---------------------------------------



2023/022.785	Porto Mauá	Autorização Prévia	Campo Alegre Benildo Freddi	
2025/007.809	seco / tamponamento	Poço artesiano	Campo Alegre Benildo Freddi	Latitude: -27,6357 Longitude: -54,6258



Modelo de cercamento e itens necessários para realização de outorga de poço tubular profundo, que deve ser entregue e realizado em cada poço para a regularização conforme diretrizes da Portaria SEMA nº110/2018.

	1 - CERCAMENTO com medidas de 2,0 m x 2,0 m, altura mínima de 1,20 m. ✓ Pode ser feito em tela ou em grade de metal. 2 - LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA com medidas mínimas de 1,0 m x 1,0 m e espessura de 0,15 m: ✓ Deve apresentar um desnível, partindo do centro para as extremidades. 3 - PORTÃO para acesso ao poço.
	4 - TUBO DE MONITORAMENTO: serve para medição dos níveis de água do poço. Devem ser inserida barras de cano de ½" emendadas até a profundidade da bomba e depois na extremidade superior deve ser instalada uma luva mista com tampão roscavel na ponta. 5 - TUBO DE REVESTIMENTO DE PVC GEOMECÂNICO: ✓ Altura do tubo deve ser superior a 30 cm em relação a laje de proteção. 6- TUBULAÇÃO EDUTORA: ✓ A tubulação não deve ser concretada junto a laje de proteção sanitária.
	VISTA LATERAL

